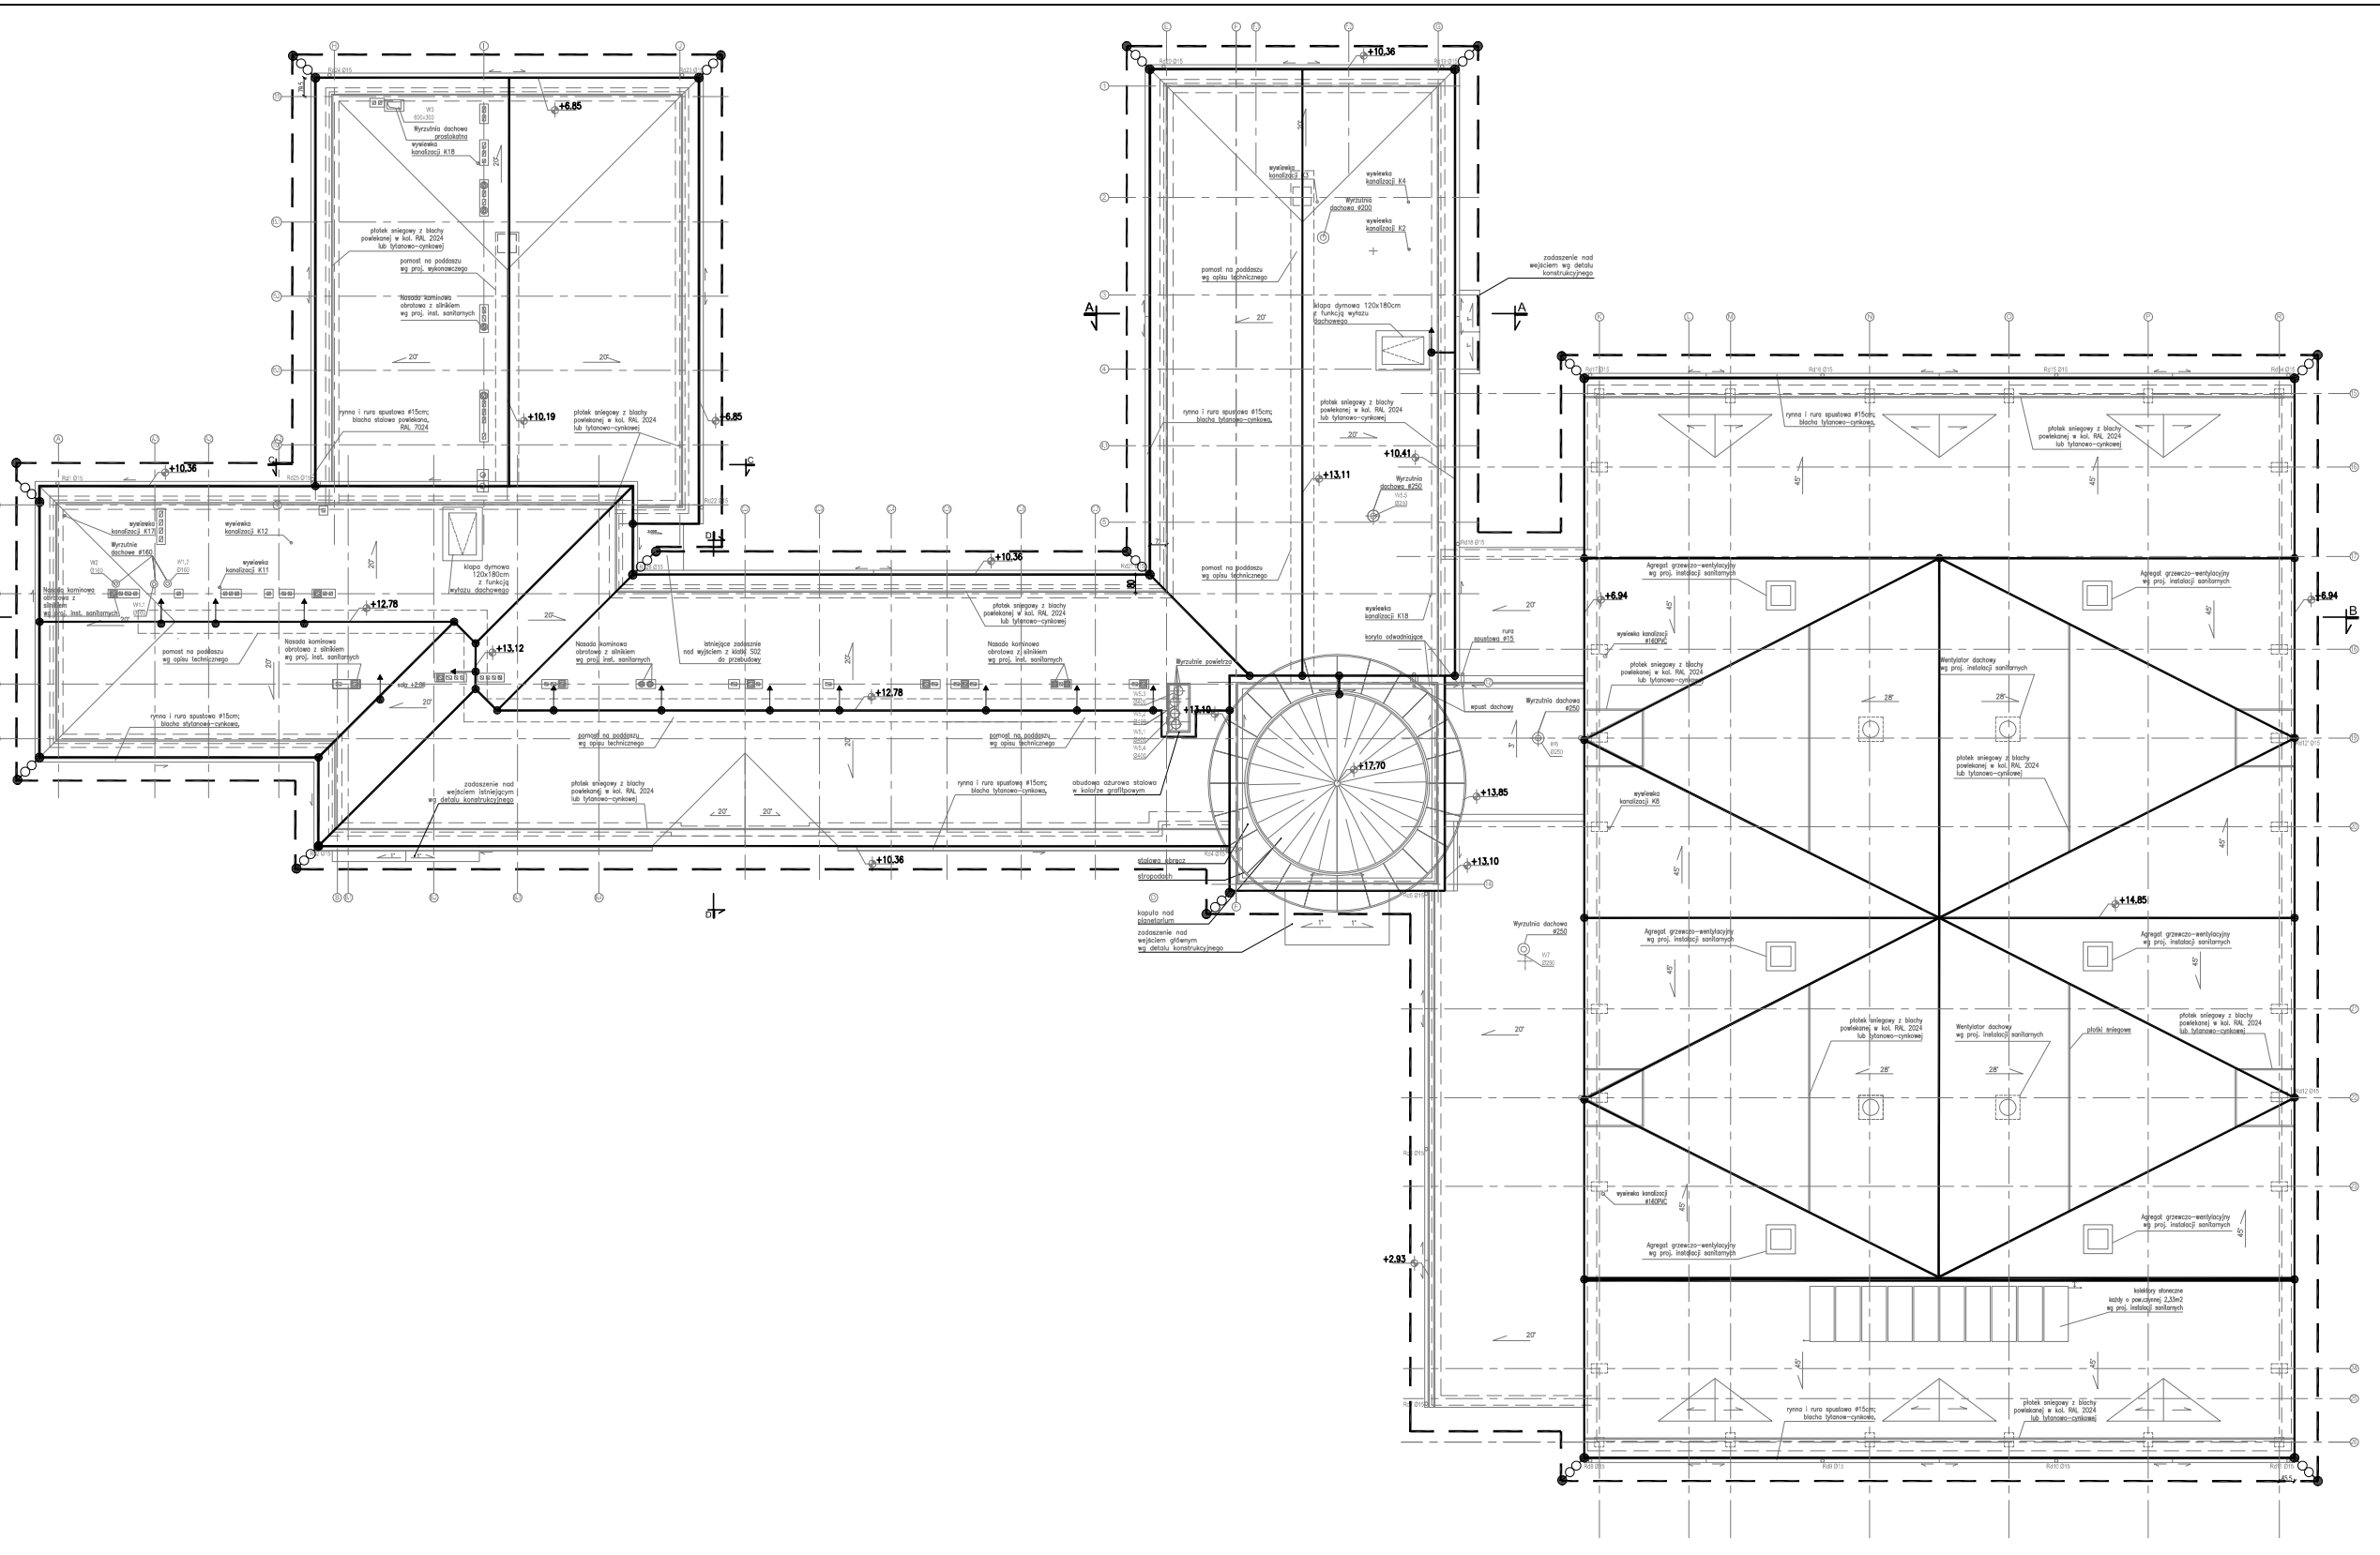

LEGENDA:

- UZIEM OTOKOWY - BEDNARKA Fe/Zn 30x4mm
- RUR STALOWY OCYNKOWANY Fe/Zn ø8
- POŁĄCZENIE Z PRZEWODEM ODPROWADZAJĄCYM
- POŁĄCZENIE SKRĘCANE ZWÓJ/ZWÓJ POZIOMYCH
- POŁĄCZENIE SPAWANE
- ZWÓJ PIONOWY

UWAGA:

DO INSTALACJI ODGROMOWEJ PRZYŁĄCZYĆ WSZYSTKIE CZĘŚCI METALOWE OBRABIANY, KONSTRUKCJE Itp.>

W PRZYPADKU MONTAŻU NA DACHU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NALEŻY CHRONIĆ JE ZWOJAMI PIONOWYMI

W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI WYKONANIA STOKU DLA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU, WYKONAĆ UZIEM SZPILKOWY

Archimmodicus s.j.
Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski
51-608 Wrocław, ul.Różyckiego 1c pok 233
tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264

Inwestor	Powiat Kłodzki				
Adres	ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko				
Obiekt	Szkoła z halą sportową				
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój				
Adres geod.	dz. nr 190, AM-5, obręb Zakrze				
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie - Zdroju				
Temat rysunku	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA				
	Imię i nazwisko		Data	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Machalski		11.2010r.	MAP/0277/PWOE/06	
Rysował:	mgr inż. Grzegorz Machalski		11.2010r.		
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Kucharzyk		11.2010r.	MAP/0168/POOE/07	
ARCHM/37/10	1:200	P.W.	ELEKTRYCZNA	IE-31	
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku	