




Rozdzielnica R0Z - Oświetlenie zewnętrzne

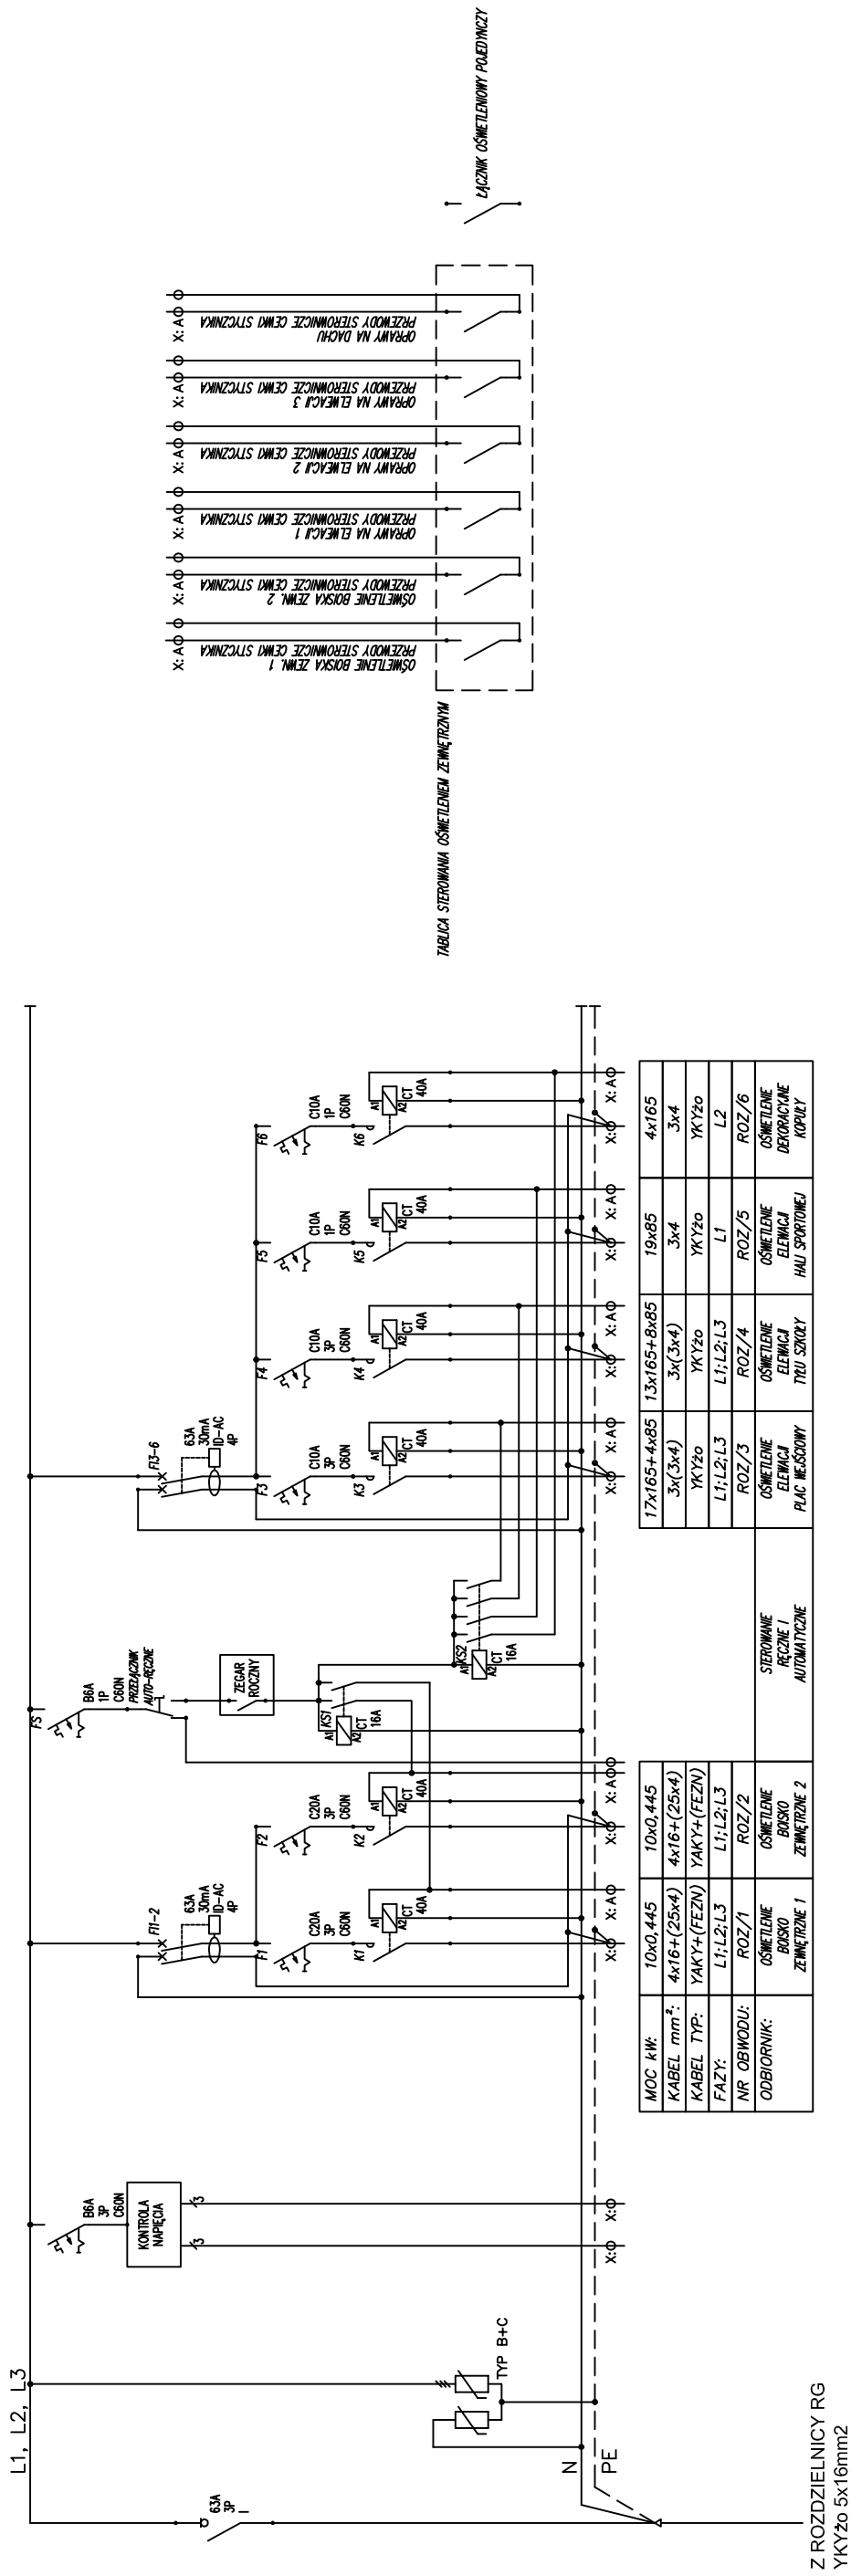


Rozdzielnica typu Prisma Plus G
IP30 z drzwiami

UWAGI:

1. WSZYSTKIE OBWODY WYPROWADZIĆ Z RODZIELNICY POPRZECZAKISKI.
2. WSZYSTKIE PODANE WYMIARY, LOKALIZACJA I TYPY URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE.
3. PO PRZEPROWADZENIU MONTAŻU RODZIELNICY NALEŻY WYKONAĆ JEJ DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ.
4. W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETRÓW ZASILANYCH URZĄDZEŃ MOŻE ZAJĄĆ KONIECZNOŚĆ KOREKTY PRZEWODÓW I PARAMETRÓW ZABEZPIECZEŃ.
5. W ZAKRESIE WYKONAWCY JEST PRZEPROWADZENIE BADAŃ I POMIARÓW ODBIORCZYCH.
6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I URZĄDZENIA, MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATYSTY, APROBATY TECHNICZNE I ODPOWİADAC ODPOWİDNIM NORMOM BEZPIECZEŃSTWA BHP I PRZECIWPÓŻAROWYM.
7. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI.

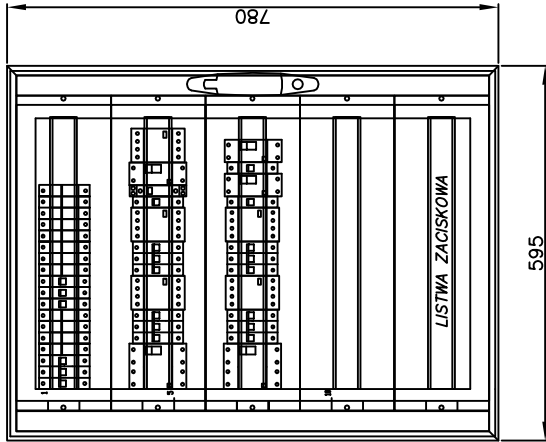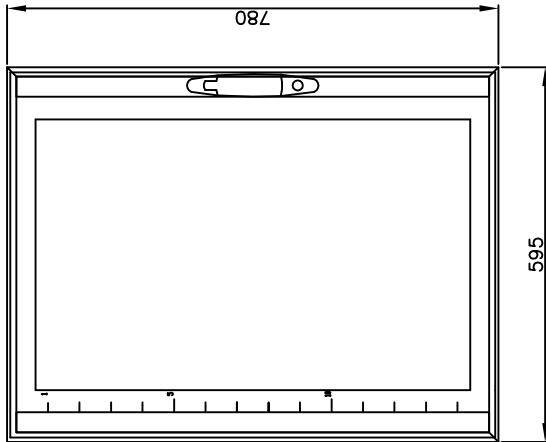

OCHRONA OD PORAŻEŃ PRADEM ELEKTRYCZNYM:
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

 <div> <div>Archimodiscus s.j.</div> <div> <div>Archimodiscus s.j.</div> <div> <div>Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski</div> <div>51-608 Wrocław, ul. Różyckiego 1c pok. 233</div> <div>tel./fax (071) 3459264</div> </div> </div> </div>				
Inwestor	Powiat Kłodzki			
Adres	ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko			
Obiekt	Szkoła z halą sportową			
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój			
Adres geod.	dz. nr 190, AM-5, obręb Zakrze			
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju			
Temat rysunku	Schemat rozdzielnic R0Z			
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Machalski	12.2010r.	MAP/0277/PWOE/06	
Rysował:	mgr inż. Grzegorz Machalski	12.2010r.		
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Kucharzyk	12.2010r.	MAP/0168/PWOE/07	
ARCHM/37/10	— : —	P.W.	ELEKTRYCZNA IE-53	
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku