Rozdzielnica R1G - Gastronomia

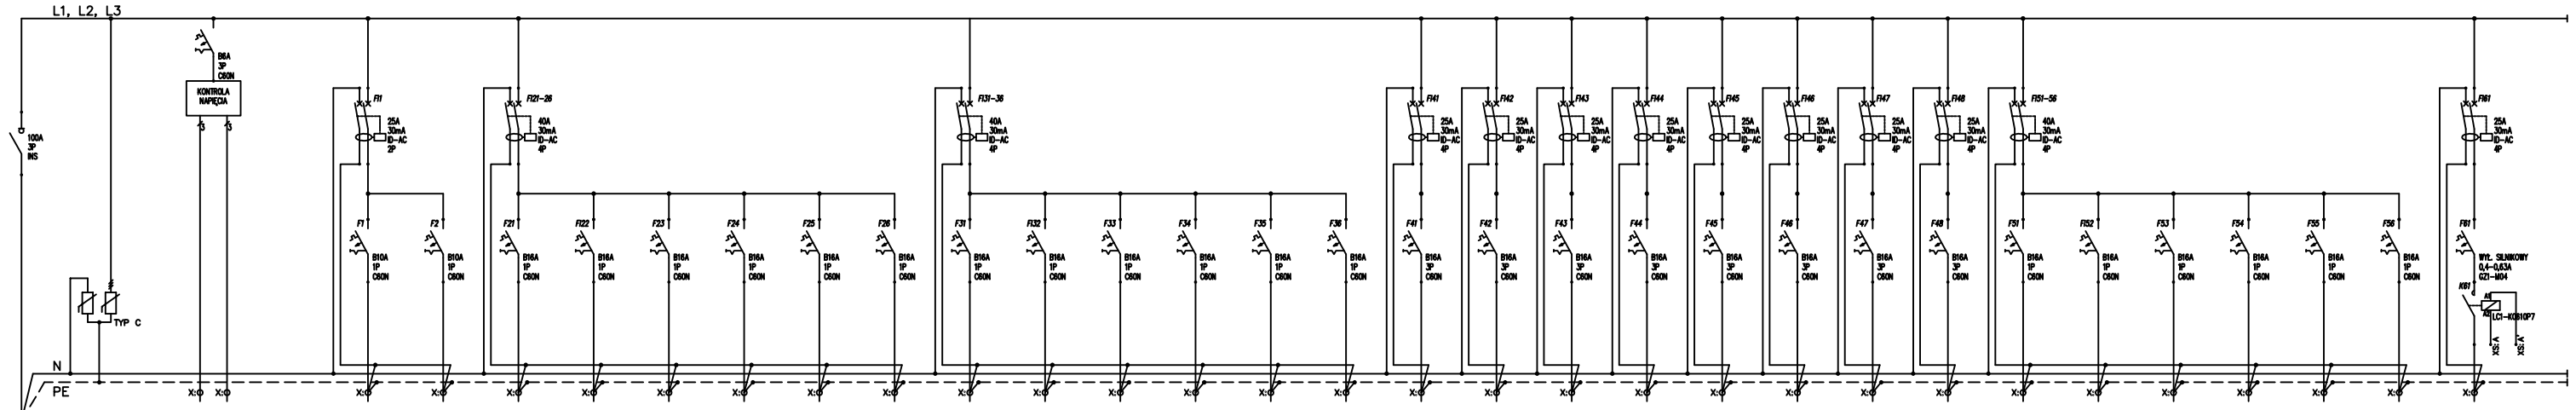

MOC kW:	0,8	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	---	---	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,1
KABEL mm²:	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	---	---	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x1,5
KABEL TYP:	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	---	---	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo
FAZY:	L1	L1	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1;L2;L3	L1;L2;L3	L1;L2;L3	L1;L2;L3	L1;L2;L3	L1;L2;L3	L1;L2;L3	L1;L2;L3	L1;L2;L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1;L2;L3
NR OBWODU:	R1G/1	R1G/2	R1G/21	R1G/22	R1G/23	R1G/24	R1G/25	R1G/26	R1G/31	R1G/32	R1G/33	R1G/34	R1G/35	R1G/36	R1G/41	R1G/42	R1G/43	R1G/44	R1G/45	R1G/46	R1G/47	R1G/48	R1G/51	R1G/52	R1G/53	R1G/54	R1G/55	R1G/56	R1G/61	
ODBIORNIK:	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	REZERWA	REZERWA	KUCHENKA ELEKTRYCZNA	KUCHENKA ELEKTRYCZNA	KUCHENKA ELEKTRYCZNA	KUCHENKA ELEKTRYCZNA	KUCHENKA ELEKTRYCZNA	KUCHENKA ELEKTRYCZNA	KUCHENKA ELEKTRYCZNA	KUCHENKA ELEKTRYCZNA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	WENTYLATOR KANAŁOWY	

Z ROZDZIELNICY RG
YKYżo 4x1x70/35mm2

Rozdzielnica typu Pragma podtynkowa IP30 z drzwiami pełnymi

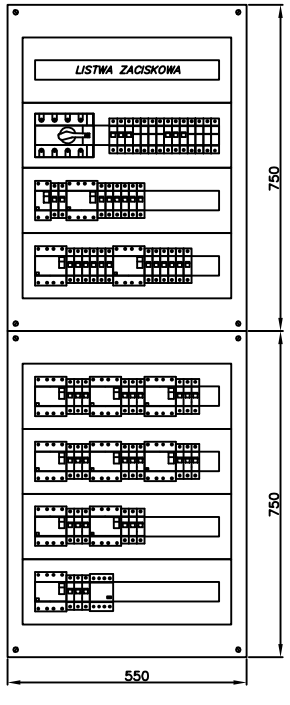

UWAGI:

1. WSZYSTKIE OBWODY WYPROWADZIĆ Z ROZDZIELNICY POPRZEZ ZACISKI.
2. WSZYSTKIE PODANE WYMIARY, LOKALIZACJA I TYPY URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE.
3. PO PRZEPROWADZONYM MONTAŻU RODZIELNICY NALEŻY WYKONAĆ JEJ DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ.
4. W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETRÓW ZASILANYCH URZĄDZEŃ MOŻE ZAJŚĆ KONIECZNOŚĆ KOREKTY PRZEKROJU PRZEWODÓW I PARAMETRÓW ZABEZPIECZEŃ.
5. W ZAKRESIE WYKONAWCY JEST PRZEPROWADZENIE BADAŃ I POMIARÓW ODBIORCZYCH.
6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I URZĄDZENIA, MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY, APROBATY TECHNICZNE I ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM BEZPIECZEŃSTWA BHP I PRZECIWPOŻAROWYM.
7. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI.

OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN–S

Archimmodicus s.j.
Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski
51-608 Wrocław, ul.Różyckiego 1c pok 233
tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264

Inwestor	Powiat Kłodzki				
Adres	ul. Okrzei 1, 57–300 Kłodzko				
Obiekt	Szkoła z halą sportową				
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57–350 Kudowa Zdrój				
Adres geod.	dz. nr 190, AM–5, obręb Zakrze				
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju				
Temat rysunku	Schemat rozdzielnicy R1G				
	Imię i nazwisko		Data	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Machalski		11.2010r.	MAP/0277/PWOE/06	
Rysował:	mgr inż. Grzegorz Machalski		11.2010r.		
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Kucharzyk		11.2010r.	MAP/0168/POOE/07	
ARCHM/37/10	—:—	P.W.	ELEKTRYCZNA	IE–47	
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku	