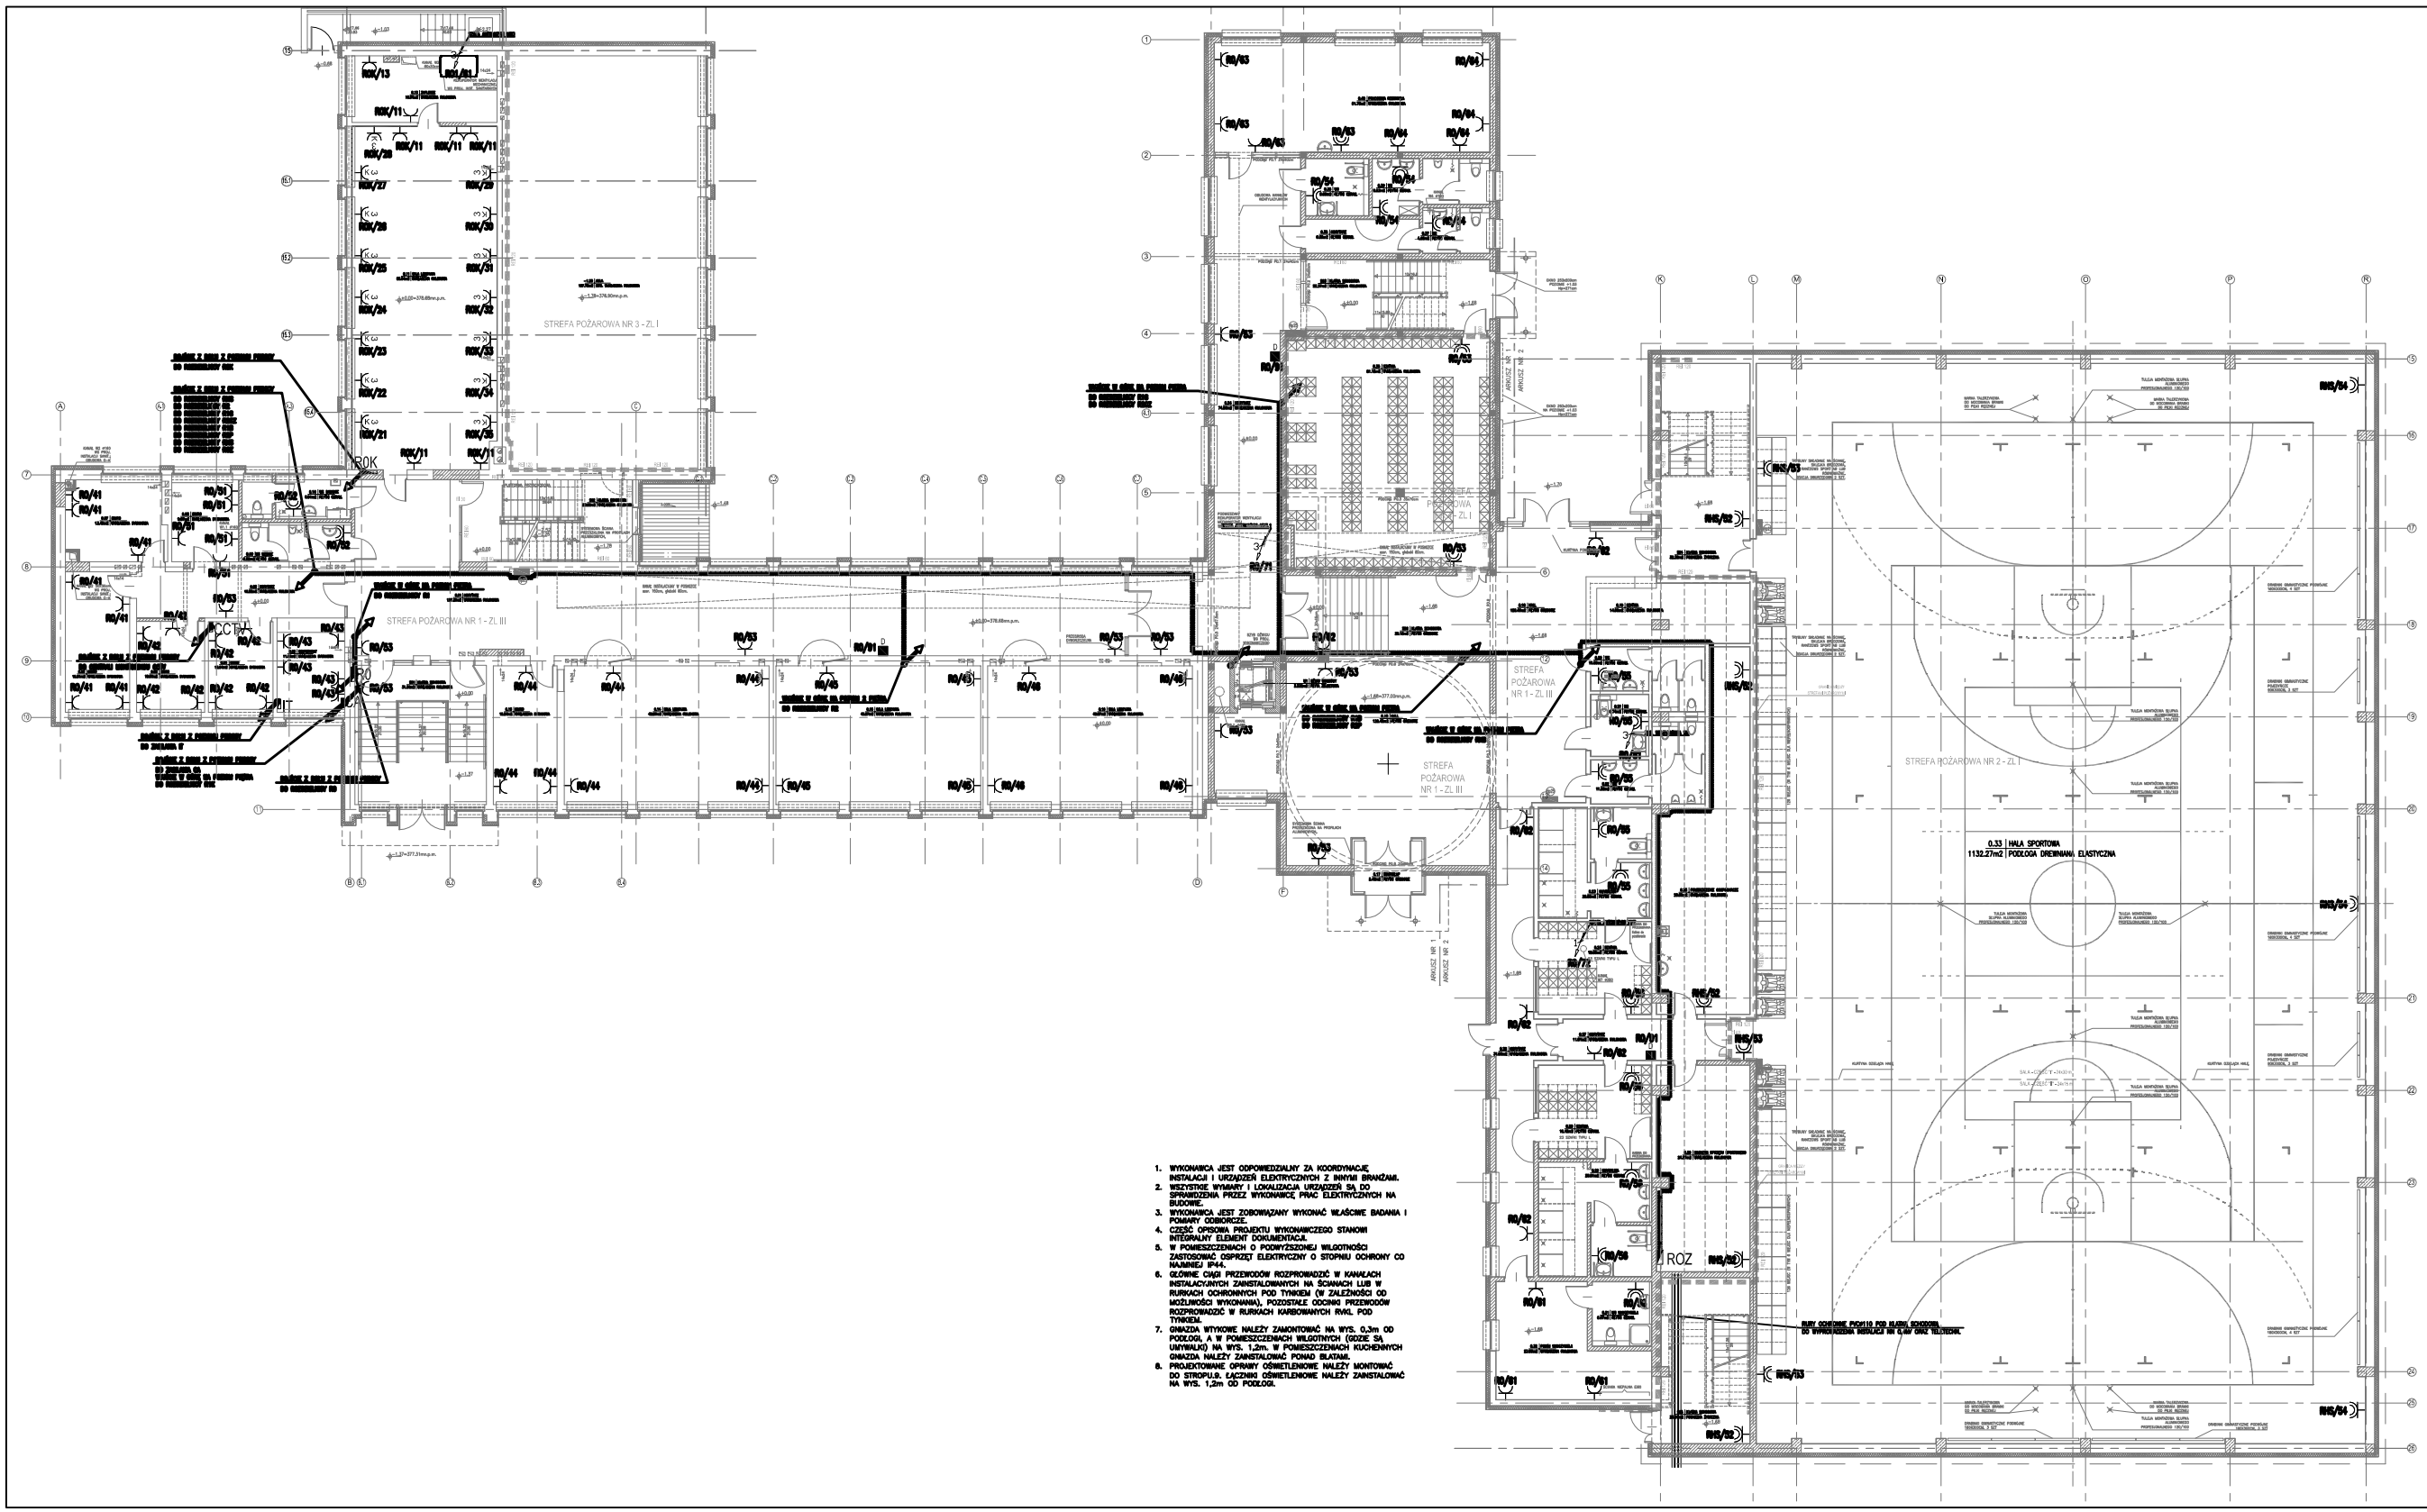

LEGENDA:

- ZADNIAZDKO WTYCZKOWE L+N+PE 16A IP20 KOMPUTEROWE TYPU DATA W KOLORZE CZERWONYM
- GNIAZDKO WTYCZKOWE L+N+PE 16A IP20
- GNIAZDKO WTYCZKOWE L+N+PE 16A IP44
- GNIAZDKO WTYCZKOWE 2xL+N+PE 16A IP44
- GNIAZDKO WTYCZKOWE L+N+PE 16A IP55
- GNIAZDKO WTYCZKOWE 400V 16A IP65
- PRZYŁĄCZ DO URZĄDZENIA 230V
- PRZYŁĄCZ DO URZĄDZENIA 400V
- DZWONEK ELEKTRYCZNY
- KANAŁ PODPARAPETOWY 130x60mm – montaż 0,2m od poziomu posadzki
- RO/55 NUMER OBWODU
- TRASA WLZ

UWAGI:

1. WSZYSTKIE GNIAZDA POKAZANE NA RYSUNKU ŁĄCZNIE Z KANAŁEM PODPARAPETOWYM PRZYSTOSOWANE DO MONTAŻU W KANALE PODPARAPETOWYM
2. GNIAZDA IP20 MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 0,3m OD POZIOMU POSADZKI
3. GNIAZDA IP44 MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,2m OD POZIOMU POSADZKI
4. GNIAZDA IP55 MONTOWAĆ NAD BLATAMI ORAZ POD STOŁAMI
5. GNIAZDA ZASILAJĄCE DO KAMER VIDEO POKAZANO NA RYSUNKACH CCTV

1. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJĘ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANŻAMI.
2. WSZYSTKIE WYMIARY I LOKALIZACJA URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC ELEKTRYCZNYCH NA BUDOWIE.
3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY WYKONAĆ WŁAŚCIWE BADANIA I POMIARY ODBIORCZE.
4. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJA.
5. W POMIESZCZENIACH O PODWYŻSZONEJ WILGOTNOŚCI ZASTOSOWAĆ OSPRZĘT ELEKTRYCZNY O STOPNIU OCHRONY CO NAJMNIEJ IP44.
6. GŁÓWNE CIĄGI PRZEWODÓW ROZPROWADZIĆ W KANAŁACH INSTALACYJNYCH ZAINSTALOWANYCH NA ŚCIANACH LUB W RUROACH OCHRONNYCH POD TYNKIEM (W ZALEŻNOŚCI OD MOŻLIWOŚCI WYKONAWNEJ), POZOSTAŁE ODCINKI PRZEWODÓW ROZPROWADZIĆ W RUROACH KARBOWANYCH RVKL POD TYNKIEM.
7. GNIAZDA WTYKOWE NALEŻY ZAMONTOWAĆ NA WYS. 0,3m OD PODŁOGI, A W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH (GDZIE SĄ UMYWALKI) NA WYS. 1,2m. W POMIESZCZENIACH KUCHENNYCH GNIAZDA NALEŻY ZAINSTALOWAĆ PONAD BLATAMI.
8. PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE NALEŻY MONTOWAĆ DO STROPU.9. ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE NALEŻY ZAINSTALOWAĆ NA WYS. 1,2m OD PODŁOGI.

Archimmodicus s.j.
Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski
51-608 Wrocław, ul. Różyckiego 1c pok.233
tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264

Inwestor	Powiat Kłodzki				
Adres	ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko				
Obiekt	Szkoła z halą sportową				
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój				
Adres geod.	dz. nr 190, AM-5, obręb Zakrza				
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju				
Temat rysunku	RZUT POZIOMU "0" – INSTALACJA GNIAZD I SIŁY				
	Imię i nazwisko		Data	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Nadolski		12.2010r.	WP/0077/PWOE/06	
Rysował:	mgr inż. Grzegorz Nadolski		12.2010r.		
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Kochanek		12.2010r.	WP/KWB/POOE/05	
ARCHIM/37/10	1:100	P.W.	ELEKTRYCZNA	IE–22	
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku	