
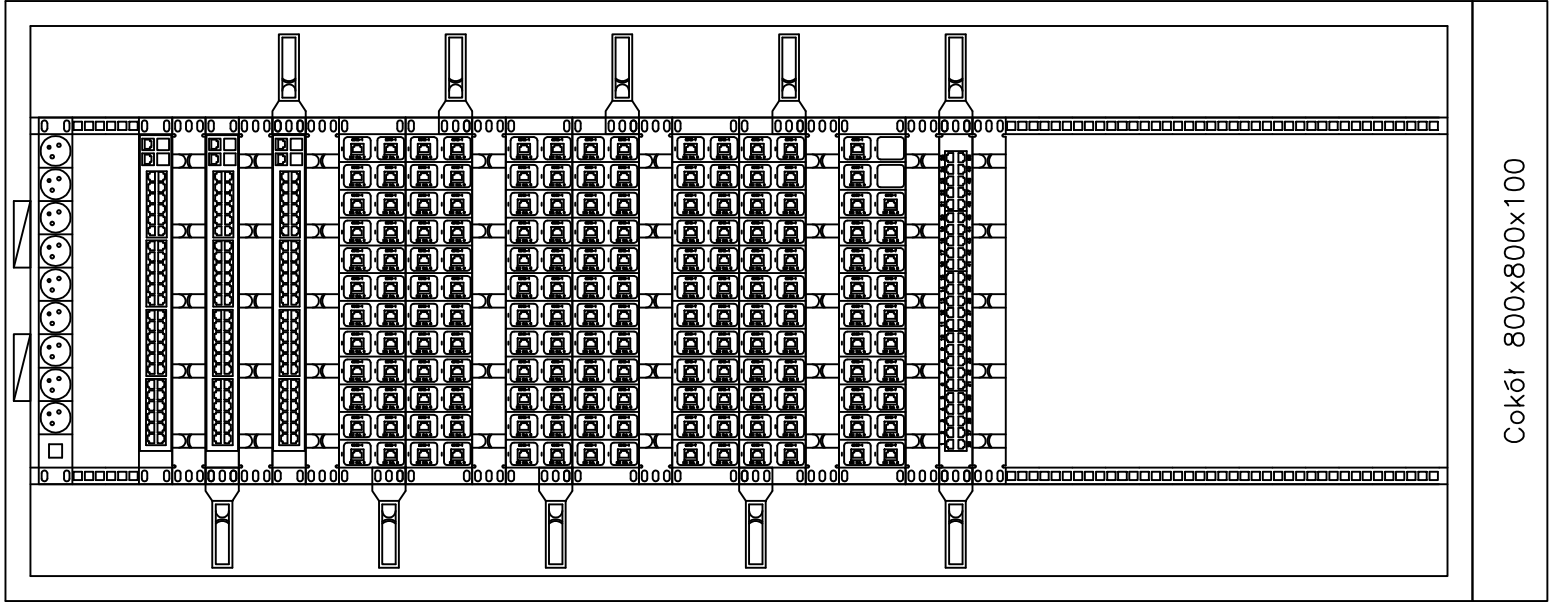


Rozmieszczenie elementów w szafie GPD

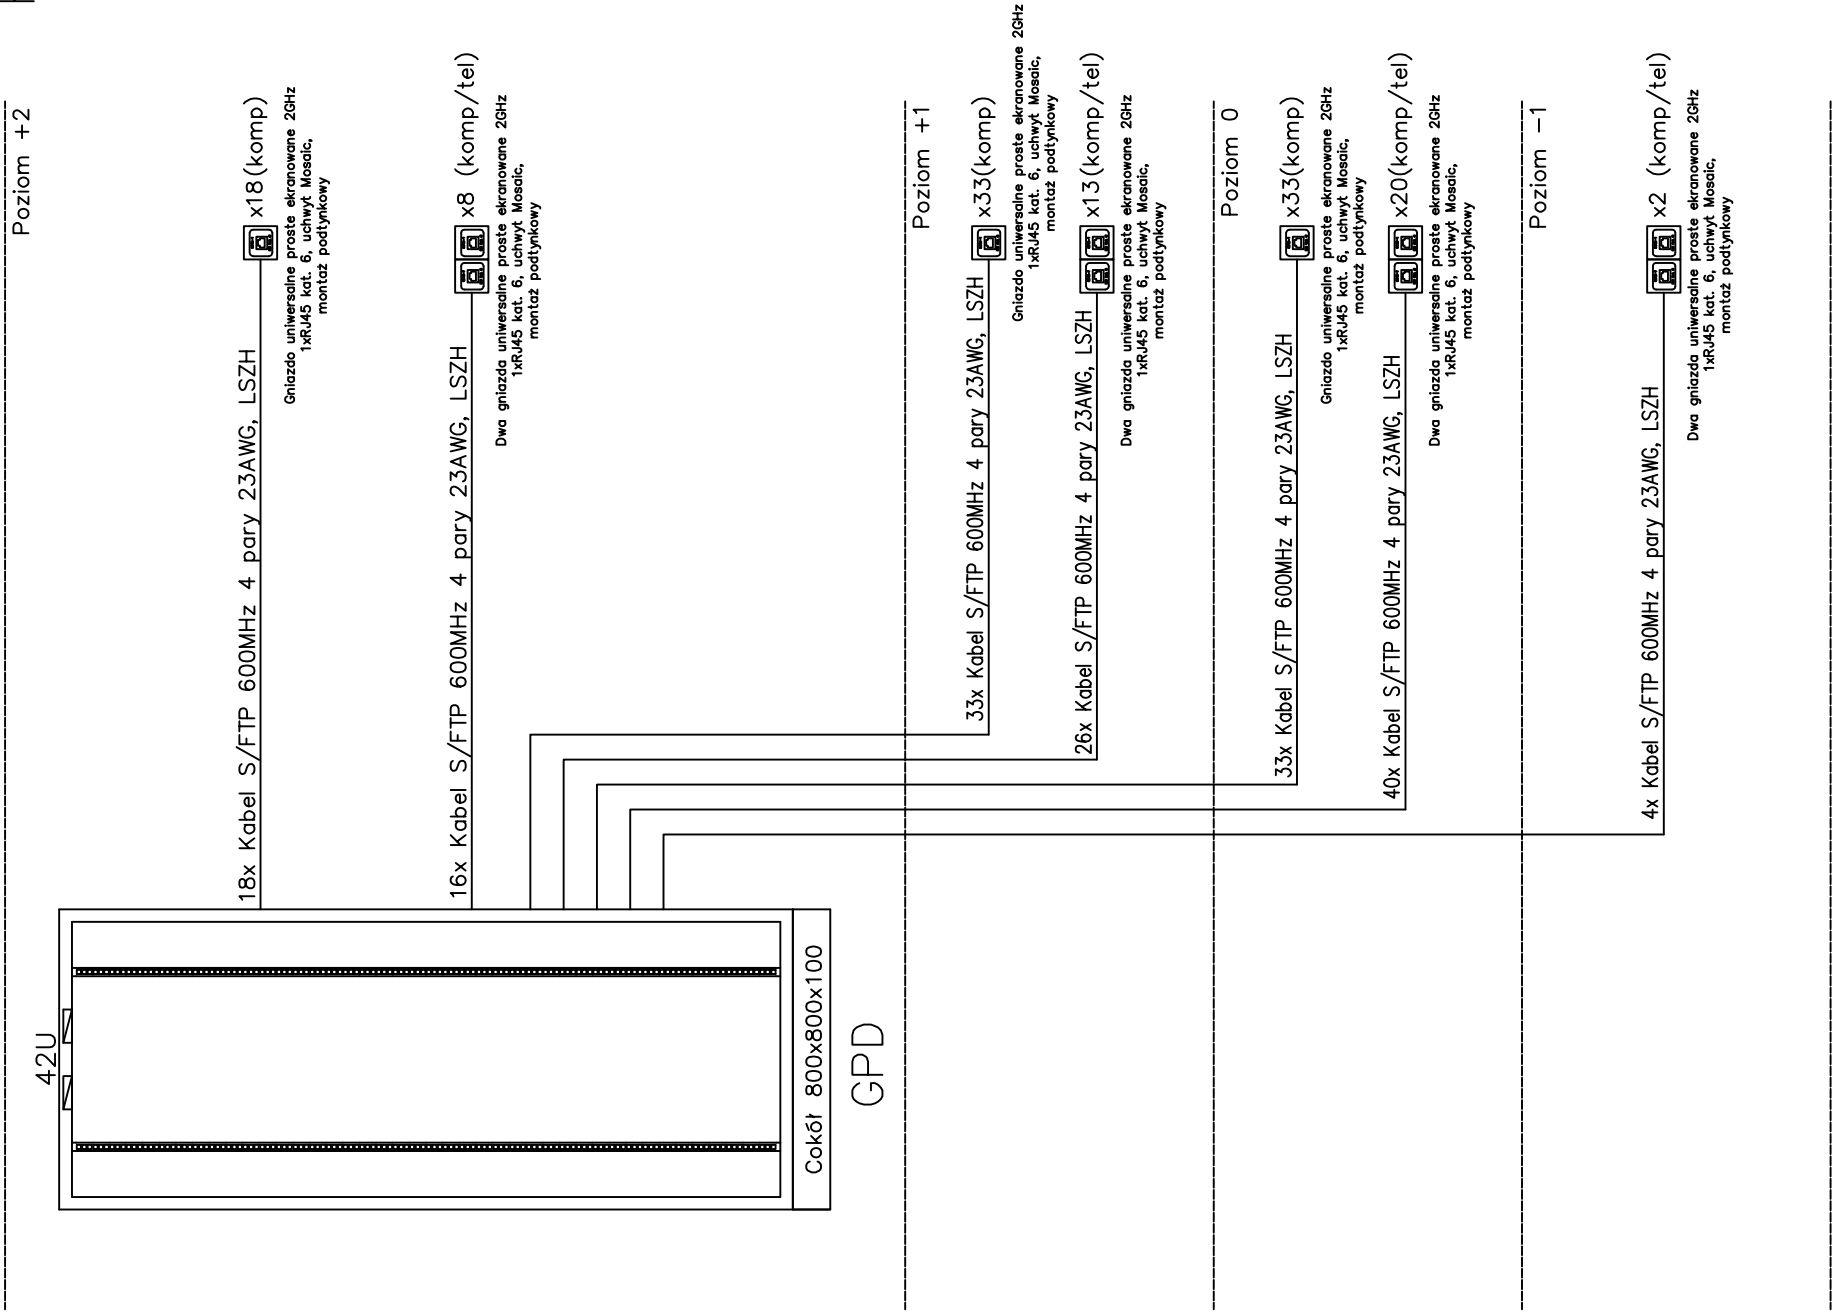

Lista zasilająca

Przełącznik HP 2610-48

Wieszak 1U

Przełącznik HP 2610-48

Wieszak 1U

Przełącznik HP 2610-48

Wieszak 1U

Panel ekranowany 24 port 20GHz

Panel ekranowany 24 port 20GHz

Wieszak 1U

Panel ekranowany 24 port 20GHz

Panel ekranowany 24 port 20GHz

Wieszak 1U

Panel ekranowany 24 port 20GHz

Panel ekranowany 24 port 20GHz


Wieszak 1U

Panel ekranowany 24 port 20GHz

Wieszak 1U

Panel telefoniczny 50 port.

Wieszak 1U

 Archimmodicus s.j.	Archimmodicus s.j. Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędziński 51-608 Wrocław, ul. Różyckiego 1c pok 233 tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264		
	Inwestor	Powiat Kłodzki	
	Adres	ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko	
	Obiekt	Szkoła z halą sportową	
	Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój	
	Adres geod.	dz. nr 190, AM-5, obręb Zakrze	
	Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju	
Temat rysunku	Schemat ideowy okablowania strukturalnego. Widok szafy GPD		
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Machalski	11.2010r.	MAP/0277/PWOE/06
Rysował:	mgr inż. Grzegorz Machalski	11.2010r.	
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Kucharzyk	11.2010r.	MAP/0168/PWOE/07
ARCHM/37/10	—:—	P.W.	ELEKTRYCZNA
Nr projektu	Skala	Faza	Branża
			Nr rysunku

Schemat ideowy okablowania strukturalnego