

HP80




SKALA 1:100/100


Pp=365,00 m npm

Rzędna terenu	375,90376,90	375,87376,90	375,90376,90
Rzędna osi przewodu			
Zagłębienie	1,48	375,42376,90	1,25
<div>Srednica</div> <div>Spadek</div>			21%
Material	ø90 PEHD SDR11		
Odległość	0,00	2,30	

Projektowany hydrant p.poż. ø80 naziemny

hp

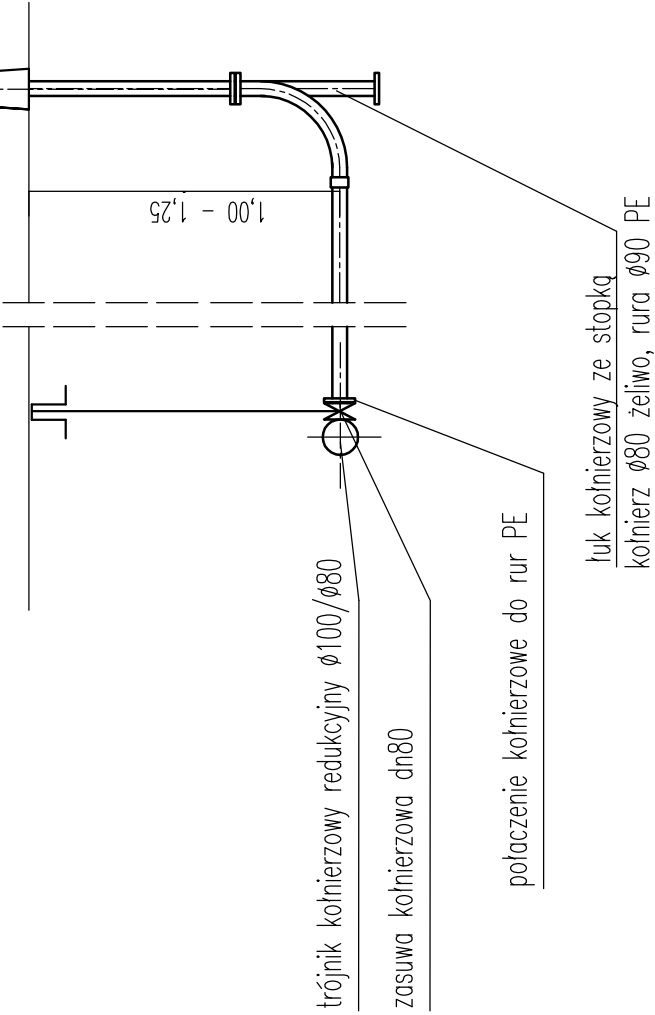

 Archimodocus s.j.	Archimodocus s.j. Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski 51-608 Wrocław, ul. Różyckiego 1c pok 233 tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264				
	Inwestor	Powiat Kłodzki			
	Adres	ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko			
	Obiekt	Szkoła z halą sportową			
	Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój			
	Adres geod.	działka nr 190			
	Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju			
Temat rysunku	PRZYŁĄCZE WODNE-INSTALACJA P. POŻ. DO HYDRANTU ZEWN				
Projektował:	Imię i nazwisko		Data	Nr upr.	Podpis
Sprawił:	mgr inż. Ewa Starczewska – Pietras		09.2010r.	115/02/DUW	
	inż. Maria Kowalska		09.2010r.	113/01/DUW	
ARCHM/37/10	1:100	PB	Budowlana		S-06
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku	