



WIDOK Z GÓRY

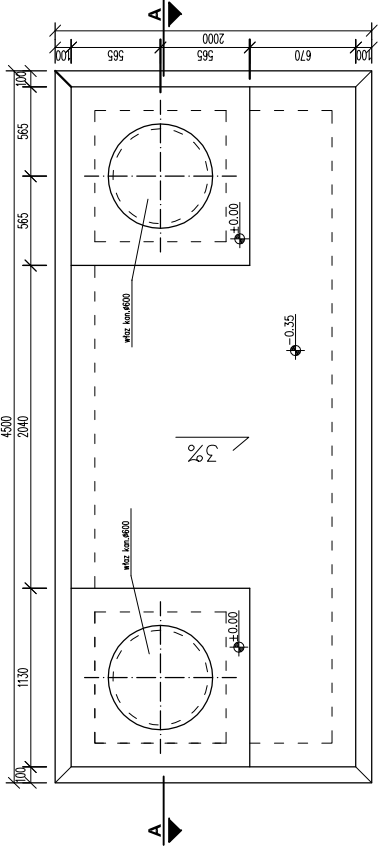


PRZĘKRÓJ A-A

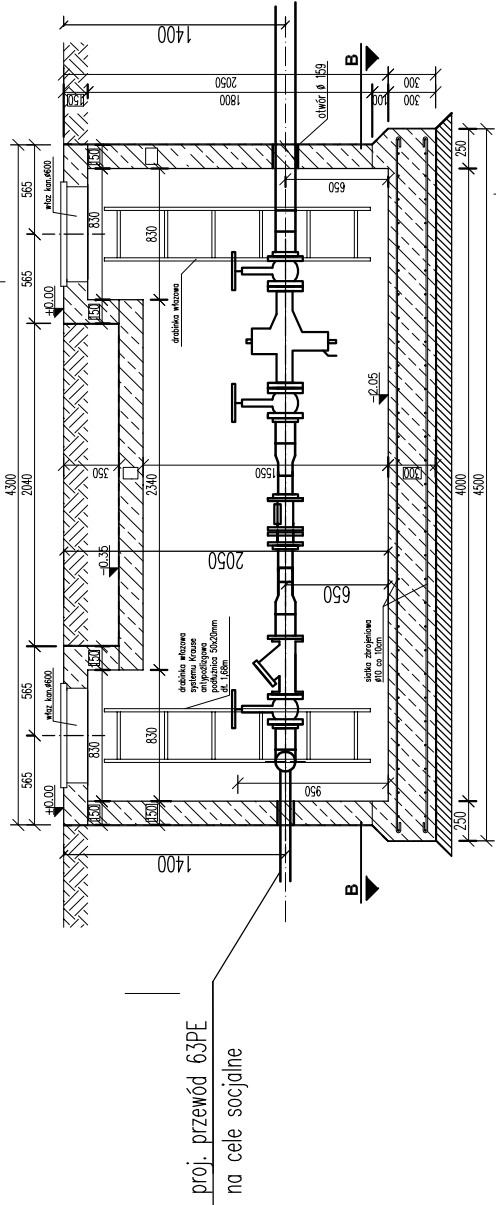

proj. przewód 63PE
na cele socjalne

11

PRZĘKRÓJ B-B

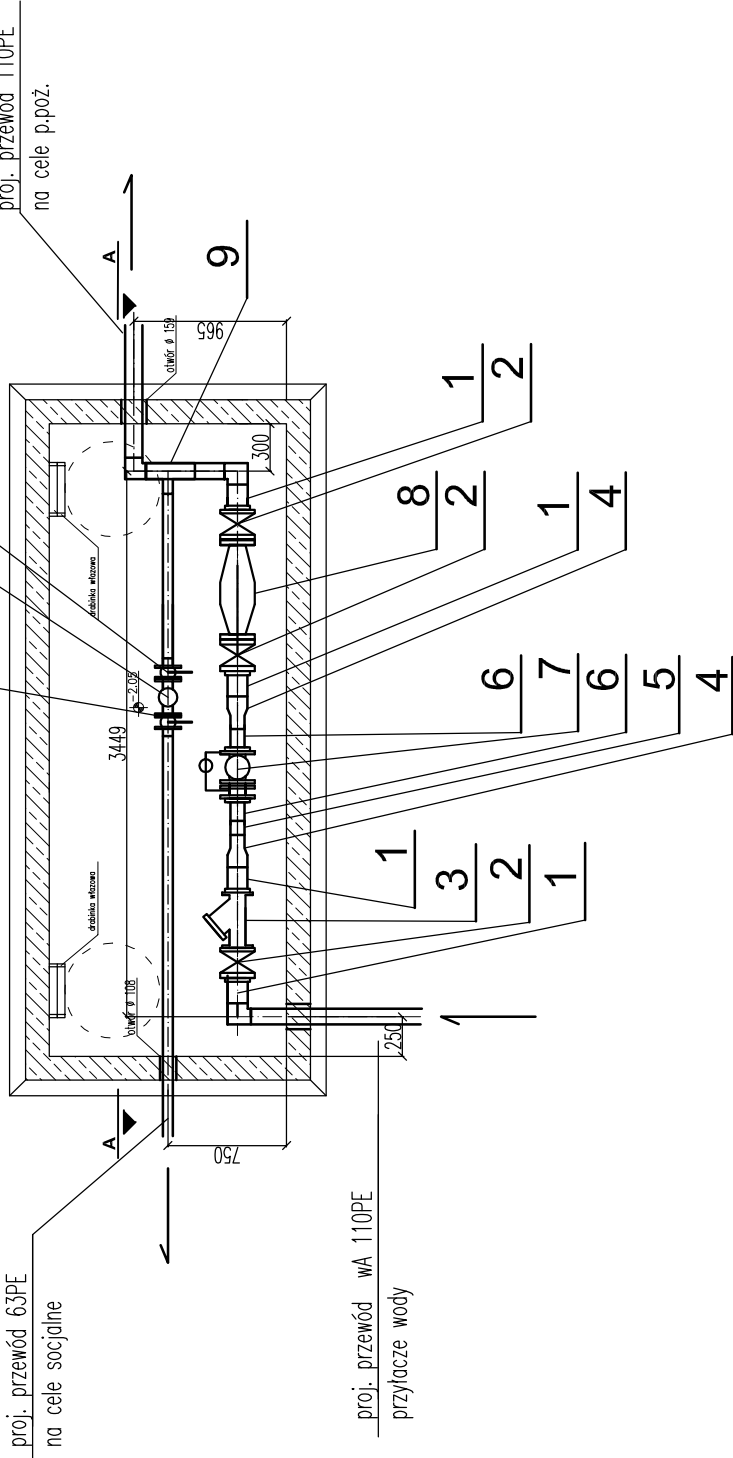

proj. przewód 63PE
na cele socjalne

proj. przewód wA 110PE
przyłaczę wody

proj. przewód 110PE
na cele p.poż.

Element

szt.

1 tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 110/100

4

2 zasuwa dn100 np. Hawle z miękkim klinem z kółkiem ręcznym

3

3 filtr siatkowy dn100, osadnik kołnierzowy typu Y PN16 prod. lmar

1

4 redukcja 110/90 SDR17 prod. Wavin

2

5 prostka – rura dn90 L=90mm

1

6 tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 90/80

2

7 wodomierz sprzężony MW/JS 80/2,5-S

1

8 Izolator przeopływów zwrotnych BA4760 dn100

1

9 trójnik redukcyjny dn110/90 PE100 SDR11

1

10 kurek kulowy kołnierzowy dn50 prod. lmar


2

11 regulator ciśnienia D 15P dn50 prod. Honeywell

1

uwaga:

Szczegóły wykonania studni wg. rysunku konstrukcji.

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|------------|------------|--|
|  Archimodiscus s.j. | Archimodiscus s.j. Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędziński 51-608 Wrocław, ul.Różyckiego 1c pok.233 tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264 | | | | |
| | Inwestor | Powiat Kłodzki | | | |
| | Adres | ul. Okrzei 1, 57–300 Kłodzko | | | |
| | Obiekt | Szkoła z halą sportową | | | |
| | Adres | ul. Zdrójowa 22a, 57–350 Kudowa Zdrój | | | |
| Adres geod. | działka nr 190 | | | | |
| Temat projektu | Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju | | | | |
| Temat rysunku | STUDNIA WODOMIERZOWA | | | | |
| | Imię i nazwisko | Data | Nr upr. | Podpis | |
| Projektował: | mgr inż. Ewa Starczewska – Pietras | 09.2010r. | 115/02/DUW | | |
| Sprawdził: | inż. Maria Kowalska | 09.2010r. | 113/01/DUW | | |
| ARCHM/37/10 | 1:50 | PB | Budowlana | S–02 | |
| Nr projektu | Skala | Faza | Branża | Nr rysunku | |