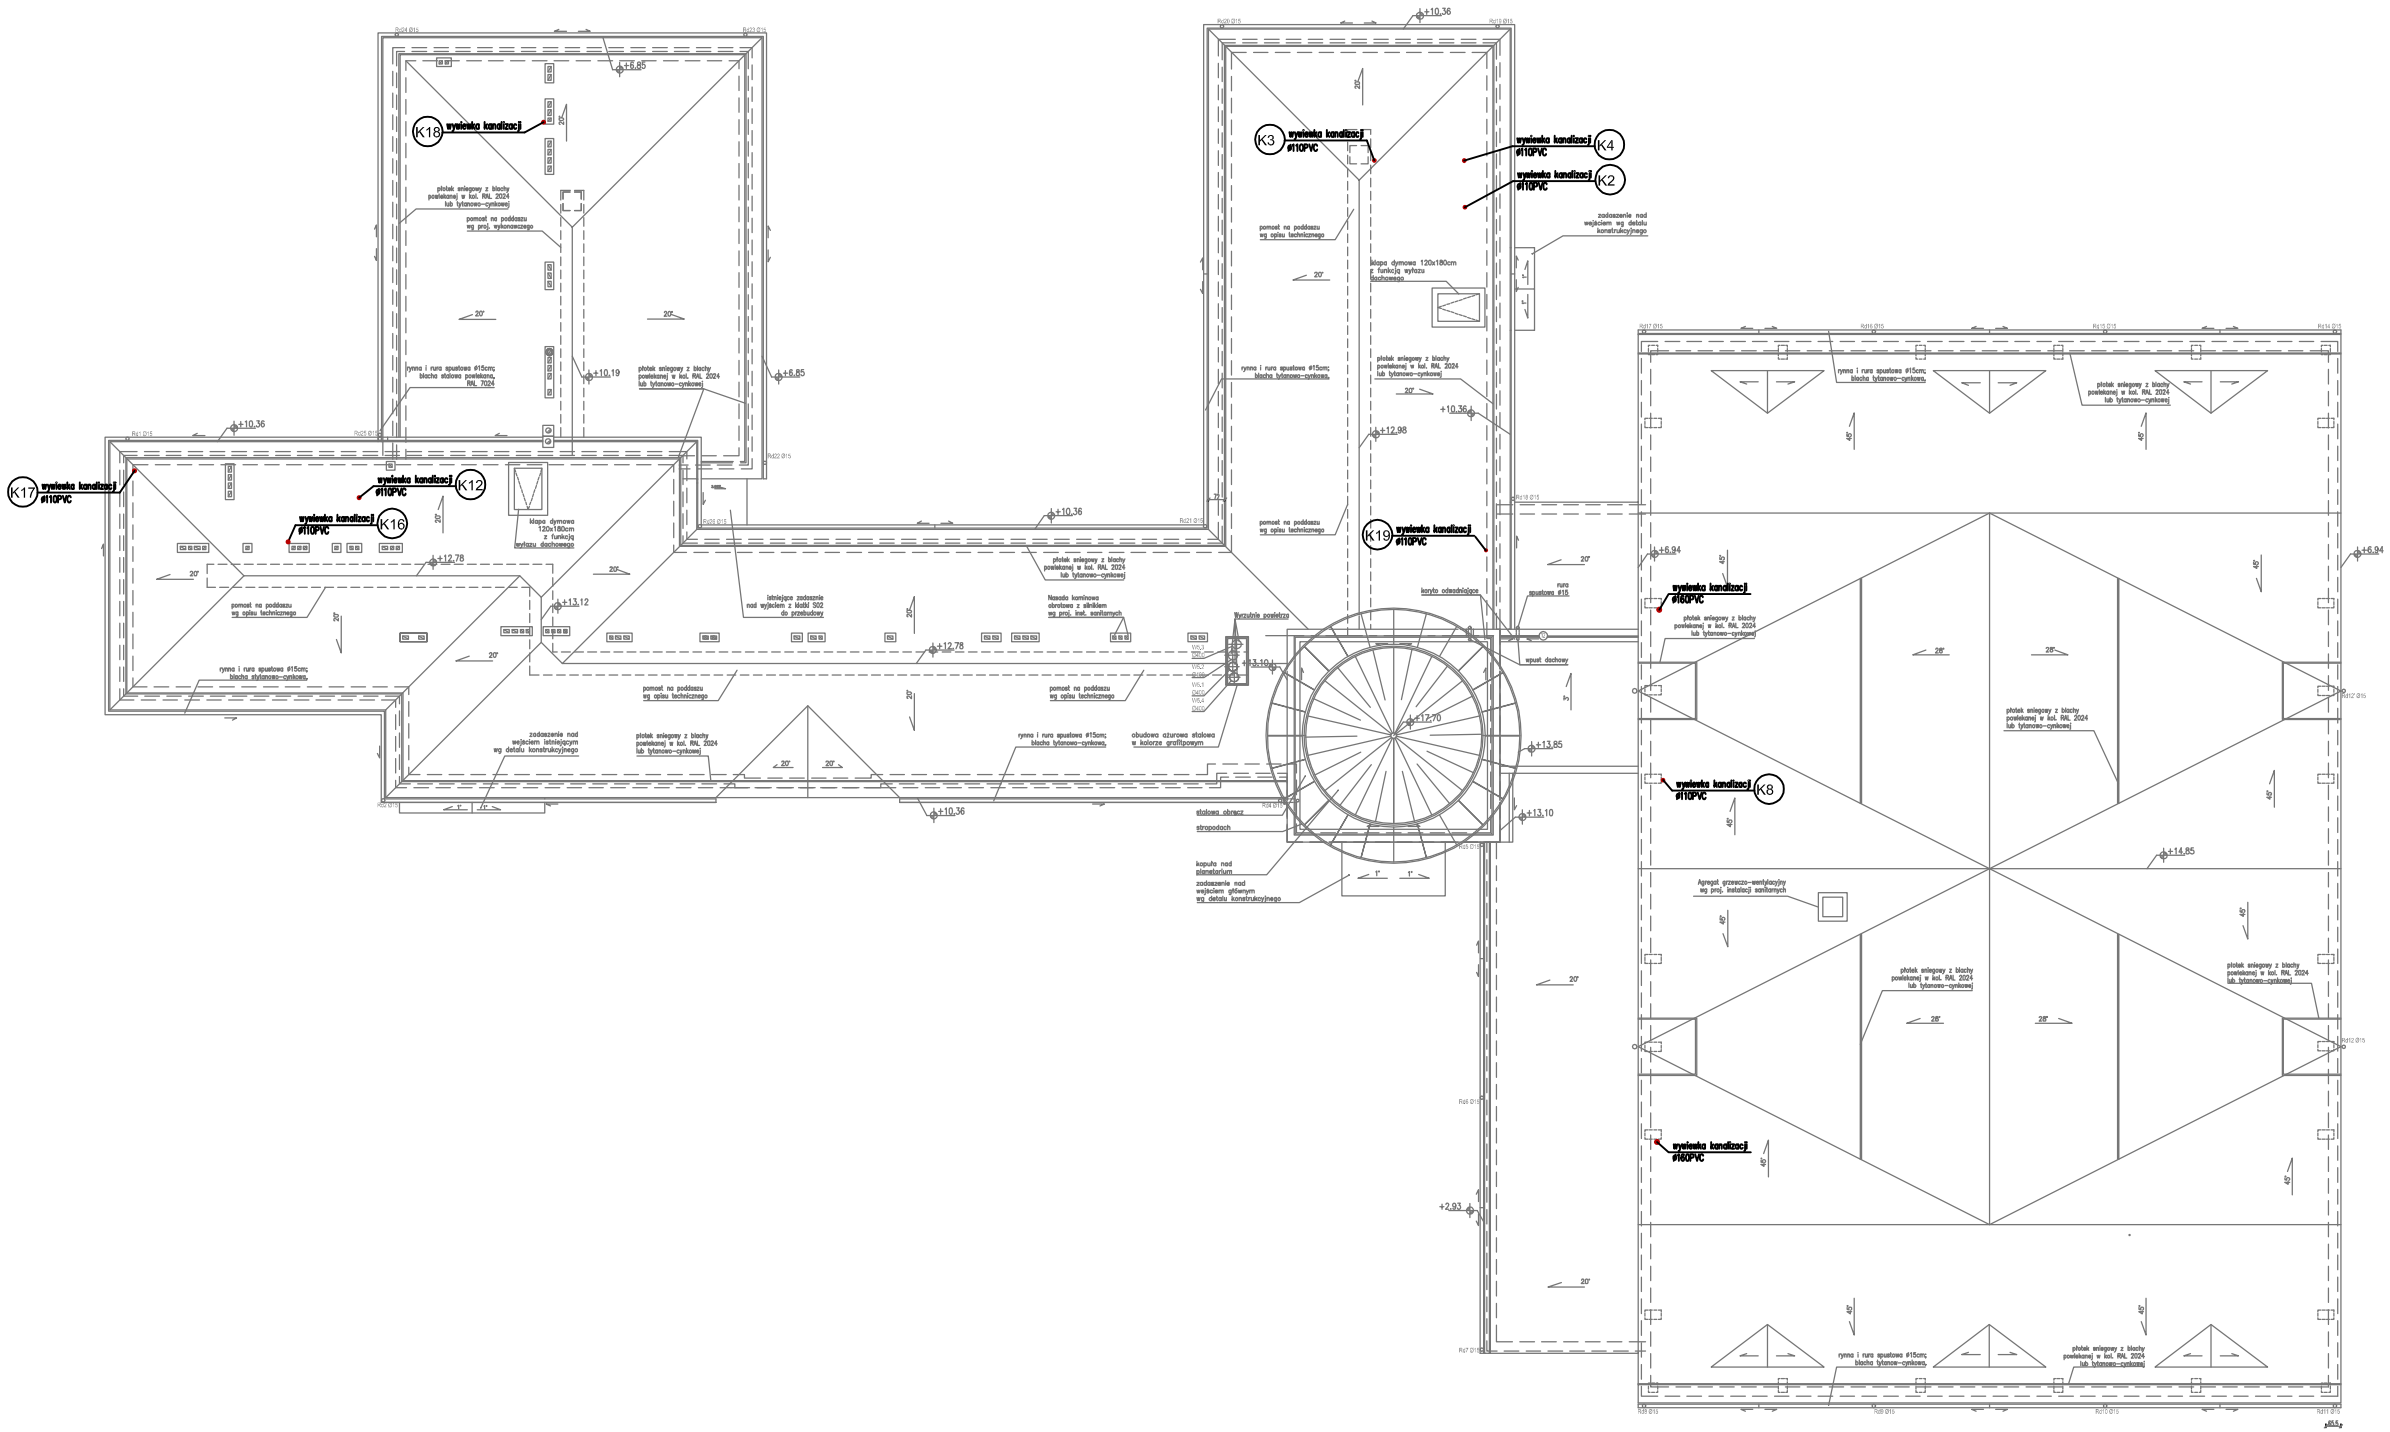

LEGANDA:

- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem
- kanalizacja deszczowa przekładka pod budynkiem
- woda zimna
- woda ciepła
- cyrkulacja
- instalacja hydrantowa

Uwaga:

1. Średnice wody opisane jako dn nalezy rozumiec jak średnice wewnetrzne przewodu.
2. Przejścia instalacjami w poziomie oraz w pionie przez ścianę oddzielenia pożarowego EI 120 wykonać w klasie EI 120, dla pozostałych przegród w klasie EI 60.

Archimmodicus s.j.
Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski
51-608 Wrocław, ul.Różyckiego 1c pok 233
tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264

Inwestor	Powiat Kłodzki			
Adres	ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko			
Obiekt	Szkoła z halą sportową			
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój			
Adres geod.	działka nr 190			
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju			
Temat rysunku	Instalacje wod-kan. Rzut dachu .			
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Ewa Starczewska - Pietras	09.2010r.	115/02/DUW	
Rysował:				
Sprawdził:	inż. Maria Kowalska	09.2010r.	113/01/DUW	
ARCHM/37/10	1:200 PW	Budowlana	S-20	
Nr projektu	Skala Faza	Branza	Nr rysunku	