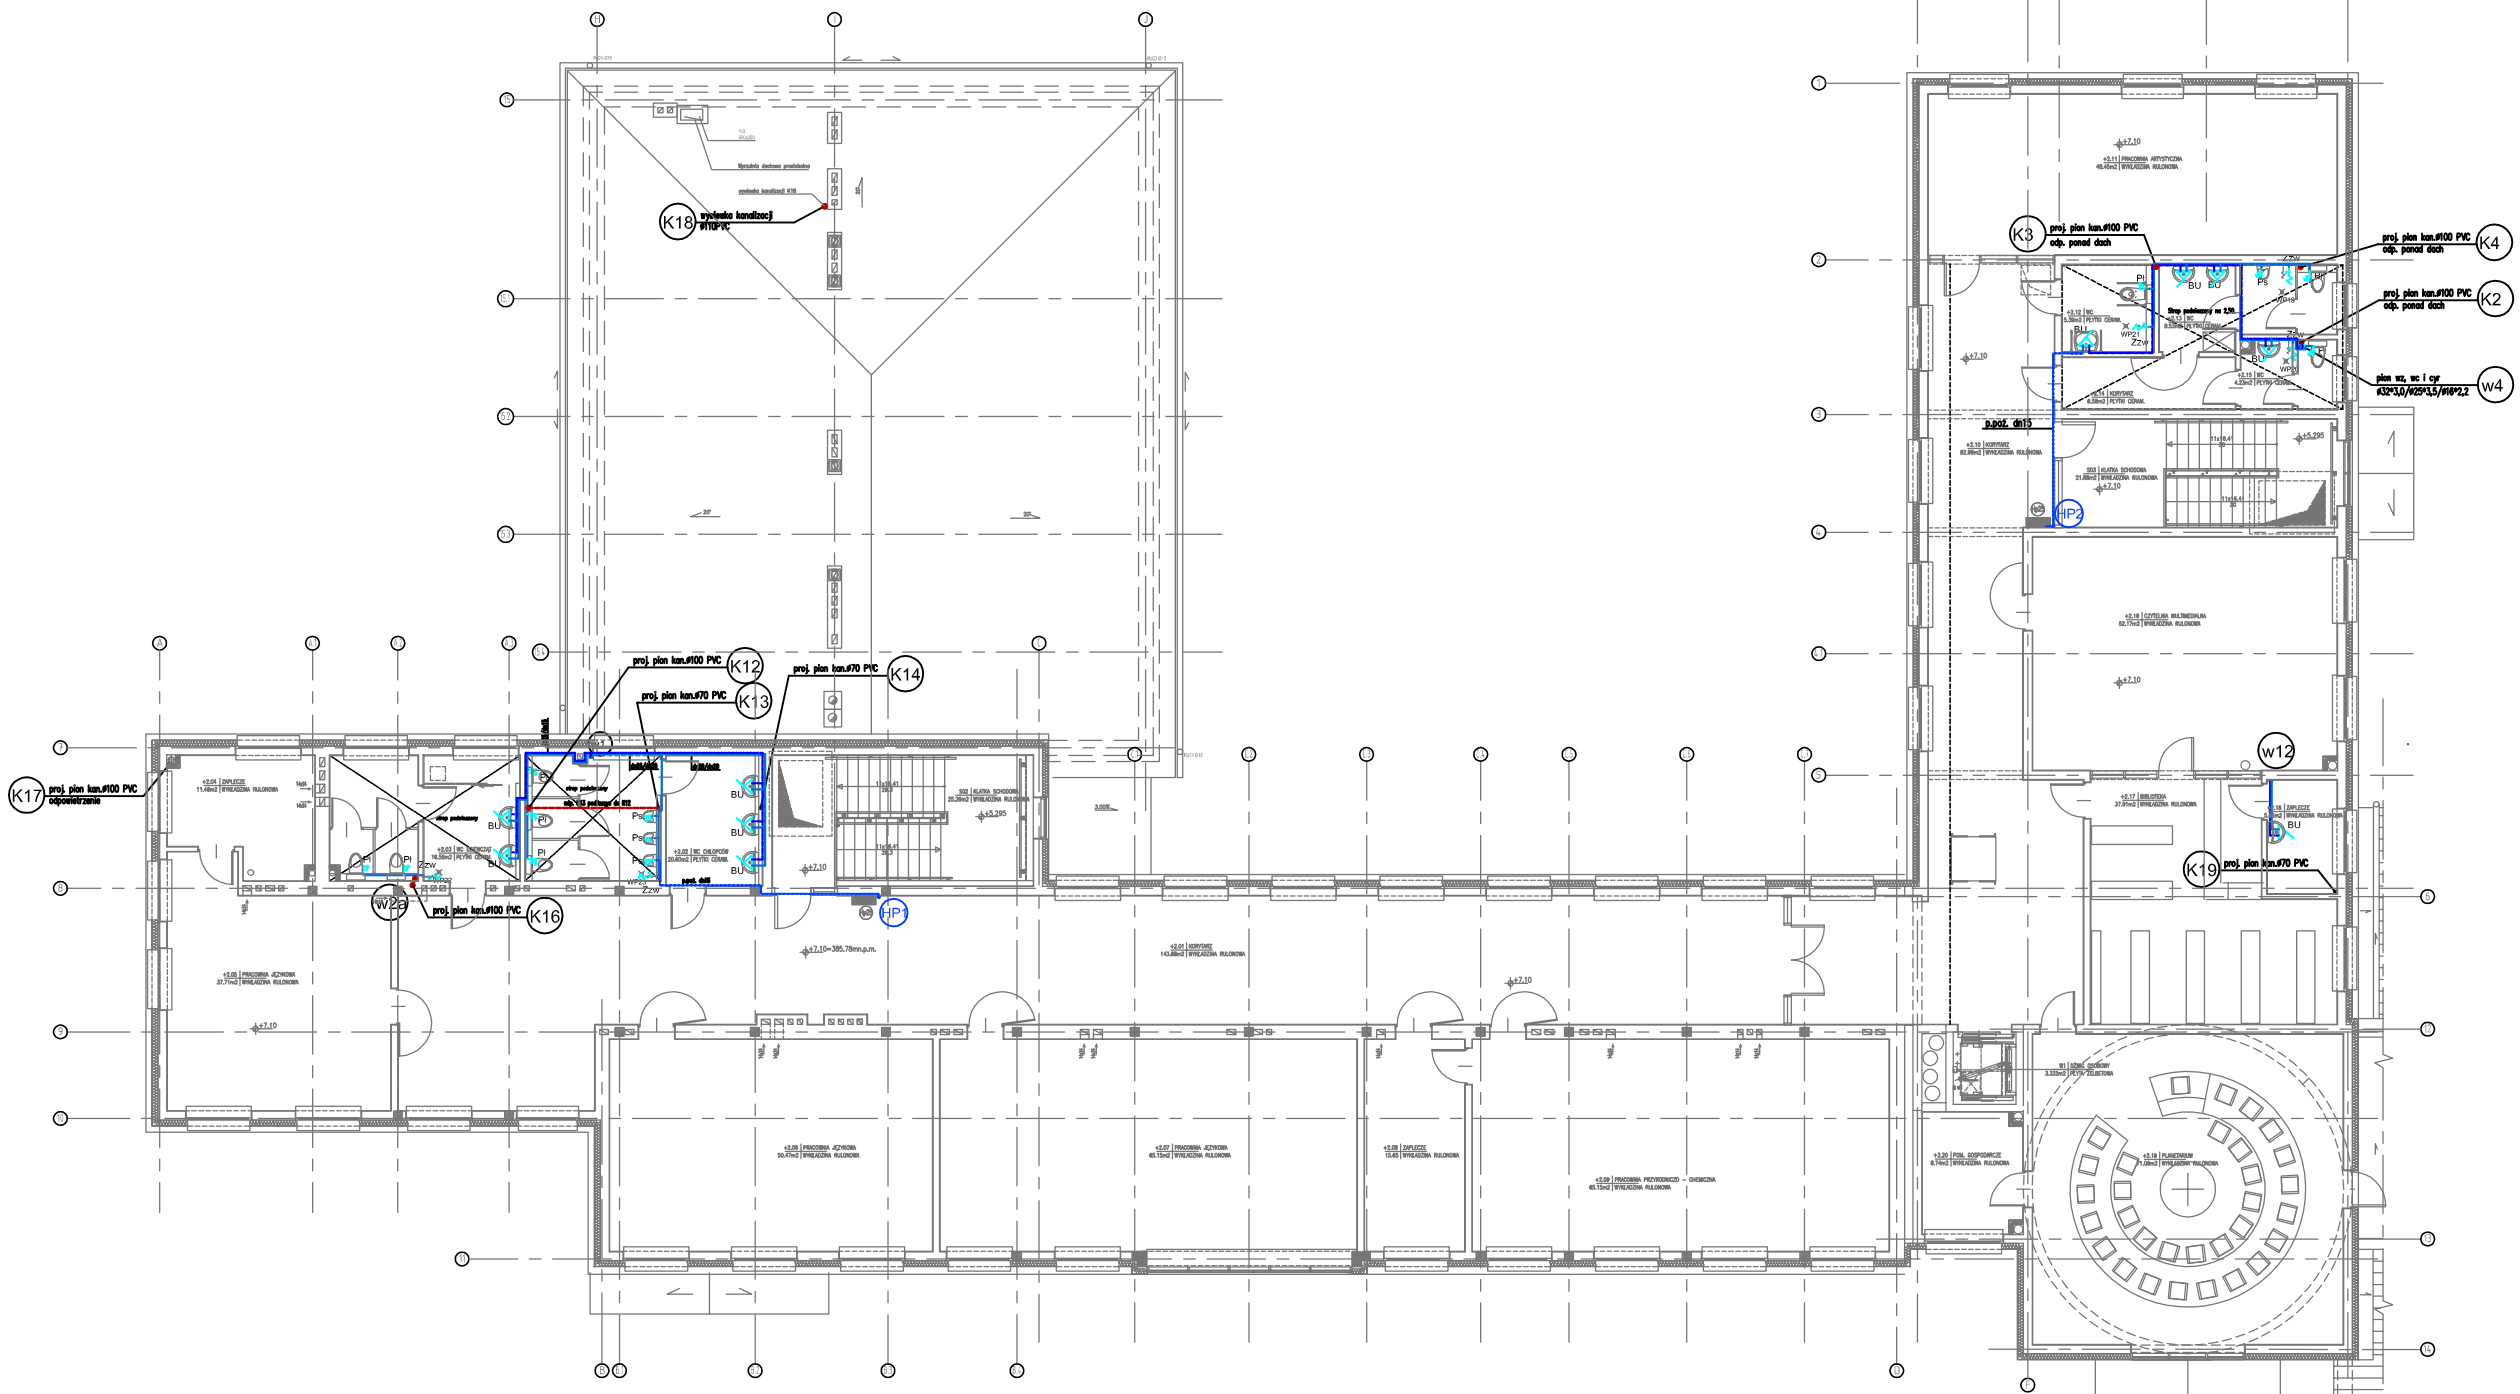

LEGANDA:

- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem
- kanalizacja deszczowa przekładka pod budynkiem
- woda zimna
- woda ciepła
- cyrkulacja
- instalacja hydrantowa

Uwaga:

1. Średnice wody opisane jako dn należy rozumieć jak średnice wewnętrzne przewodu.
2. Przejścia instalacjami w poziomie oraz w pionie przez ścianę oddzielenia pożarowego El 120 wykonać w klasie El 120, dla pozostałych przegród w klasie El 60.

Archimmodicus s.j.
Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski
51-608 Wrocław, ul.Różyckiego 1c pok 233
tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264

Inwestor	Powiat Kłodzki				
Adres	ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko				
Obiekt	Szkoła z halą sportową				
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój				
Adres geod.	działka nr 190				
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju				
Temat rysunku	Instalacje wod-kan. Rzut poziomu "2"				
	Imię i nazwisko		Data	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Ewa Starczewska – Pietras		09.2010r.	115/02/DUW	
Rysował:					
Sprawdził:	inż. Maria Kowalska		09.2010r.	113/01/DUW	
ARCHM/37/10	1:100	PW	Budowlana	S-19	
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku	