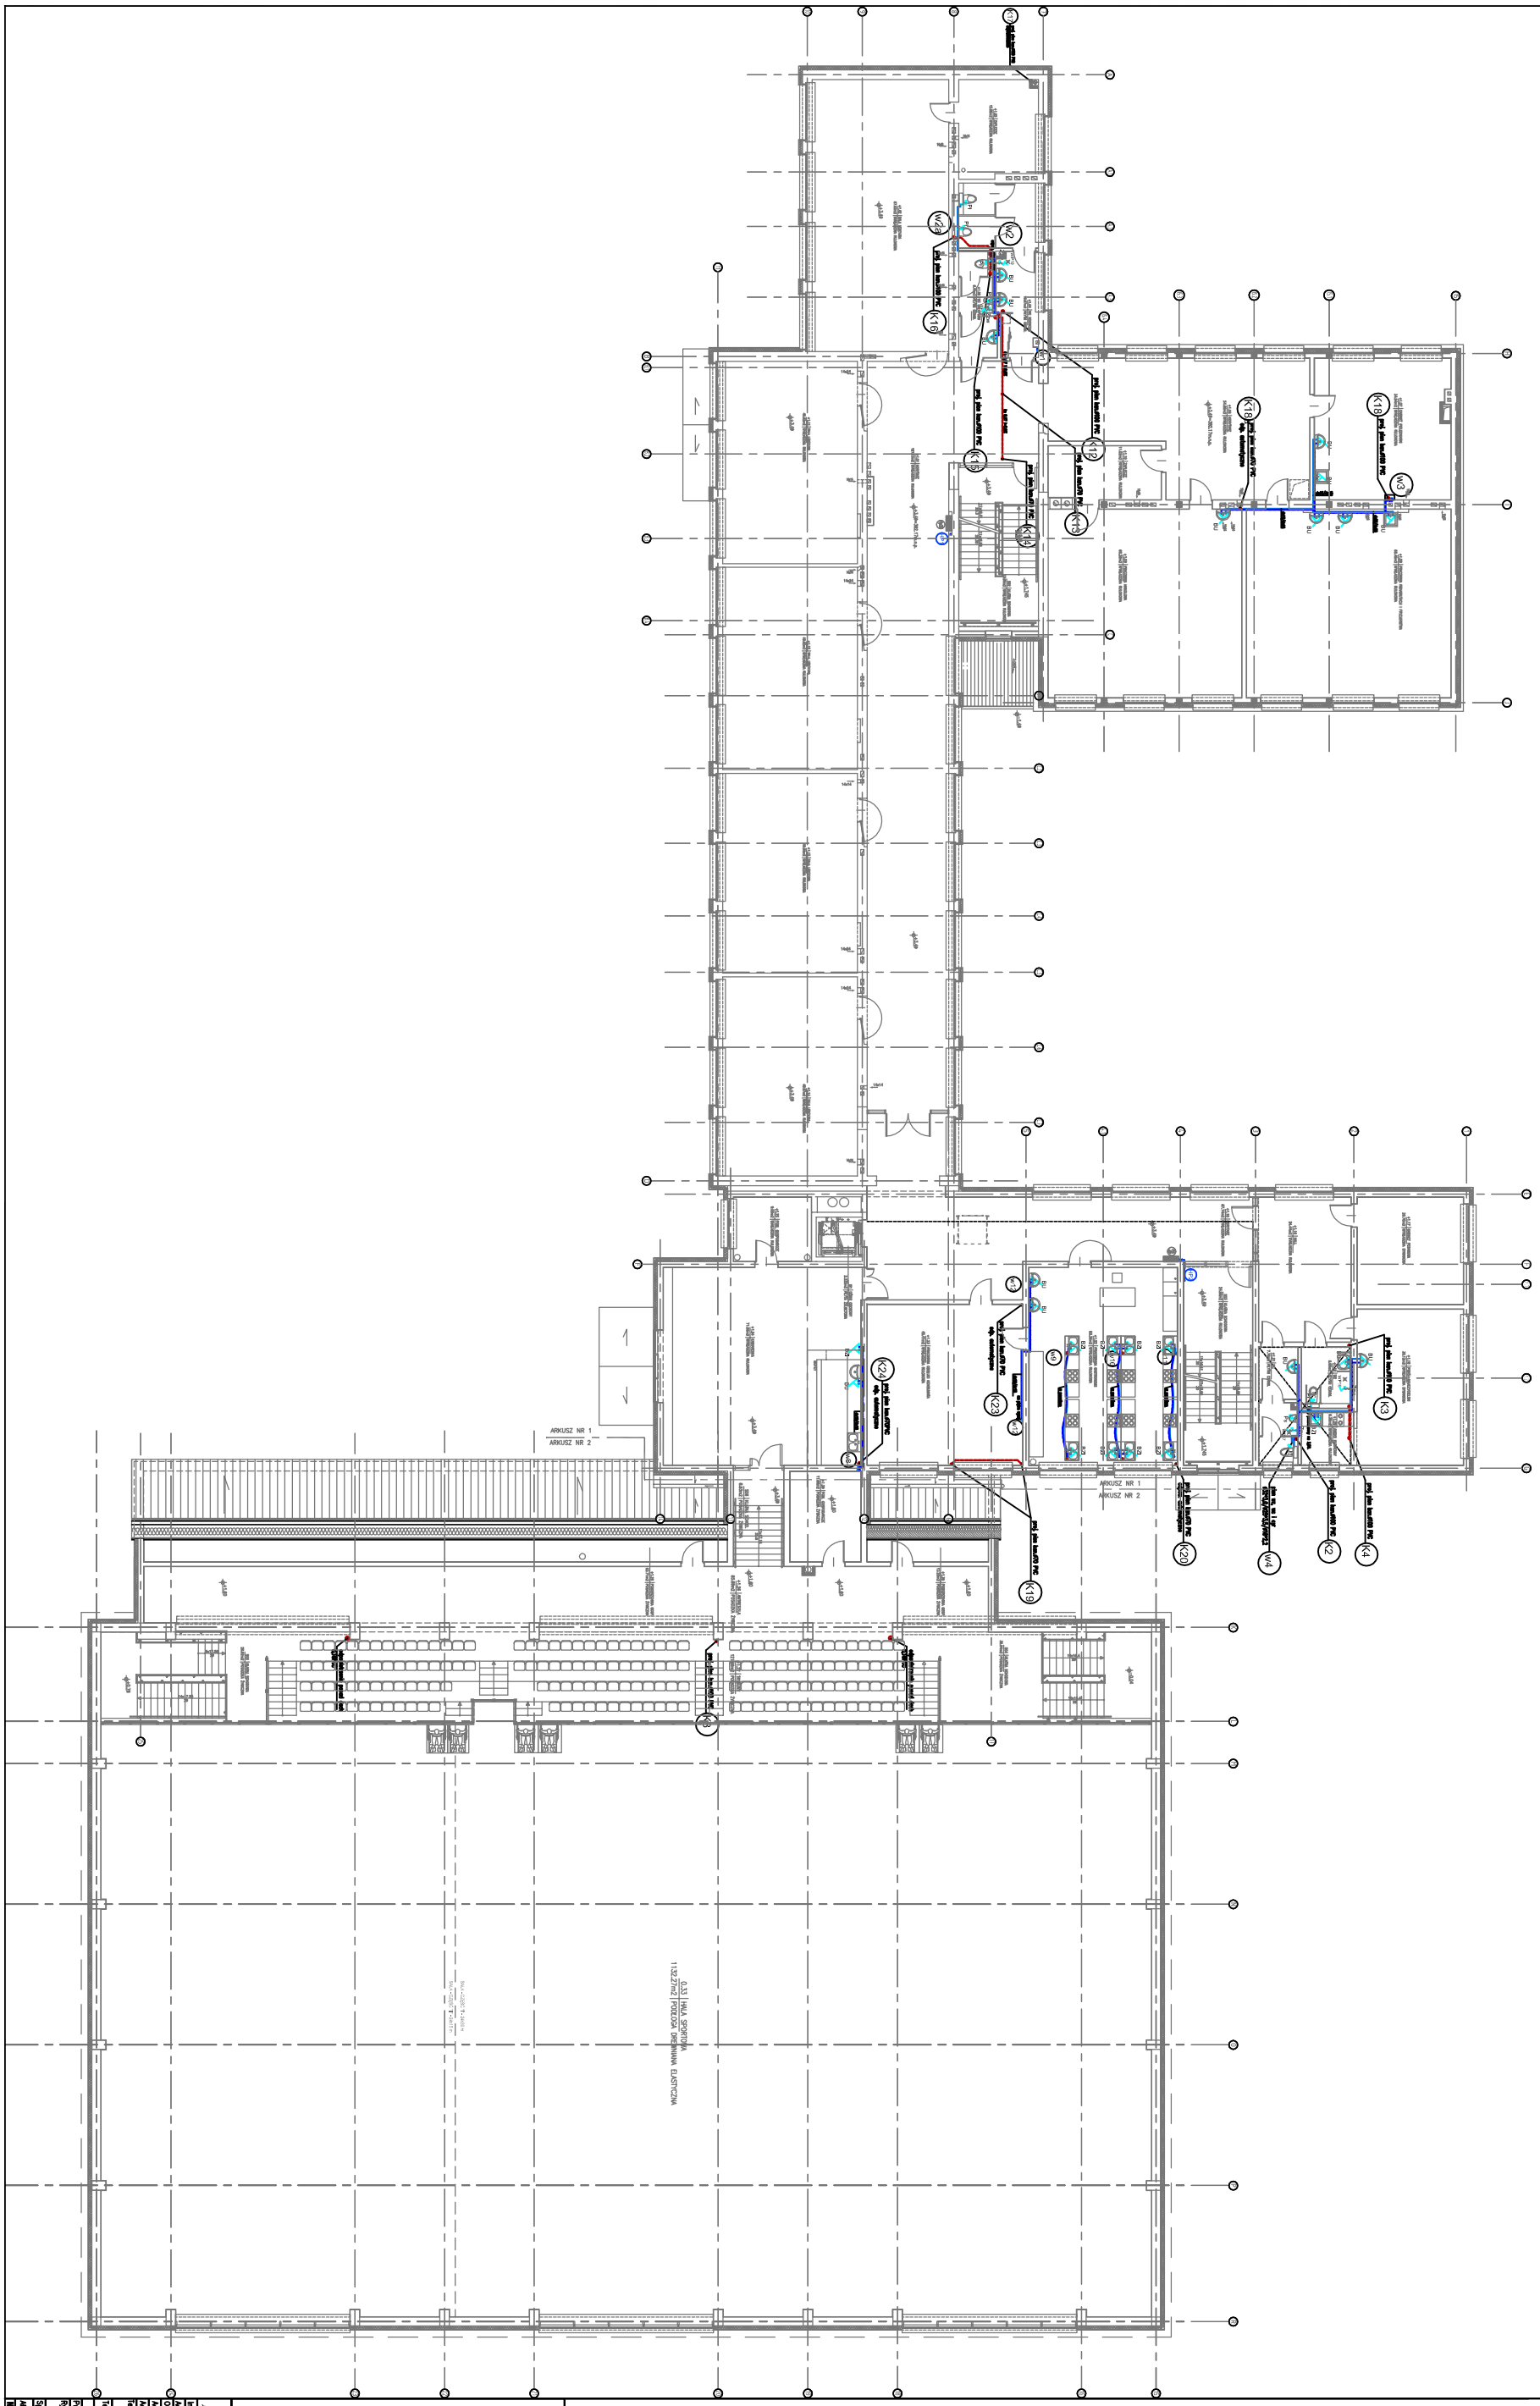

LEGENDA:

- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja sanitarna prowadzone pod stropem
- kanalizacja deszczowa przekładka pod budynkiem
- wodo zimno
- wodo ciepło
- cyrkulacja
- instalacja hydrantowa

Uwagi:

1. Średnice wody opisane jako dn należy rozumieć jak średnice wewnętrzne przewodu.
2. Przejścia instalacyjnymi w poziomie oraz w pionie przez ścianę oddzielenia pożarowego EI 120 wykonać w klasie EI 120, dla pozostałych przegród w klasie EI 60.

Archimonolous S.j.
Wydział Projektowania Architektonicznego
31-409 Kraków, ul. Rzeźbiarska 233
tel.(0503)760318, tel./fax(012) 3456264

Inwestor	Powiat Kłodzki
Adres	ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
Obiekt	Szkoła z hallą sportową
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój
Adres geod.	działka nr 190
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju
Temat rysunku	Instalacja wod-kan. Rzut poziomu "1"
Projektował:	mgr inż. Jan Sienkiewicz – Henio
Rysował:	
Sprawdził:	inż. Maria Iwaniuk
ARCHIM/37/10	1:100 P/W
Nr projektu	Skala P/Fazy

Data	09.2010r.
Budowlano	S–18
Branżowa	Nr rysunku
Nr upr.	1192/92/Kłod
Pieczęć	